TN

OZNACZENIA:

M.S.W. - miejscowe połączenie wyrównawcze

G.S.W. - główna szyna wyrównawcza

- uziom otokowy FeZn50x4mm
- zwód poziomy odprowadzający - drut FeZn Ø=8mm
- połączenie wyrównawcze główne FeZn25x4mm

- połączenie spawane
- złącze kontrolne
- złącze uniwersalne
- łącznik

ustalić w trakcie inwestycji

UWAGI:

1. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ NA DACHU WYKONAĆ DRUTEM FeZn ø=8mm
2. ZWODY PIONOWE W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ WYKONAĆ DRUTEM FeZn ø=8mm PROWADZONYM POD TYNKIEM W RUROZ NEPALNEJ W PASIE 0,5 W WIELNE MINERALNEJ.
3. UZIOM OTOKOWY PROWADZIĆ TAŚMĄ STALOWĄ FeZn 25x4mm W ODLEGŁOŚCI 1m OD BUDYNKU I GŁĘBOKOŚCI 0,8m
4. W BUDYNKU WYKONAĆ GŁÓWNĄ SZYNĘ WYRÓWNAWCZĄ.
5. DO GŁÓWNEJ SZYNY WYRÓWNAWCZEJ PODŁĄCZYĆ WSZYSTKIE MEDIA ZASILAJĄCE ORAZ ZBROJENIE BUDYNKU I KONSTRUKCJE STALOWE
6. INSTALACJĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-EN 62305-4:2.

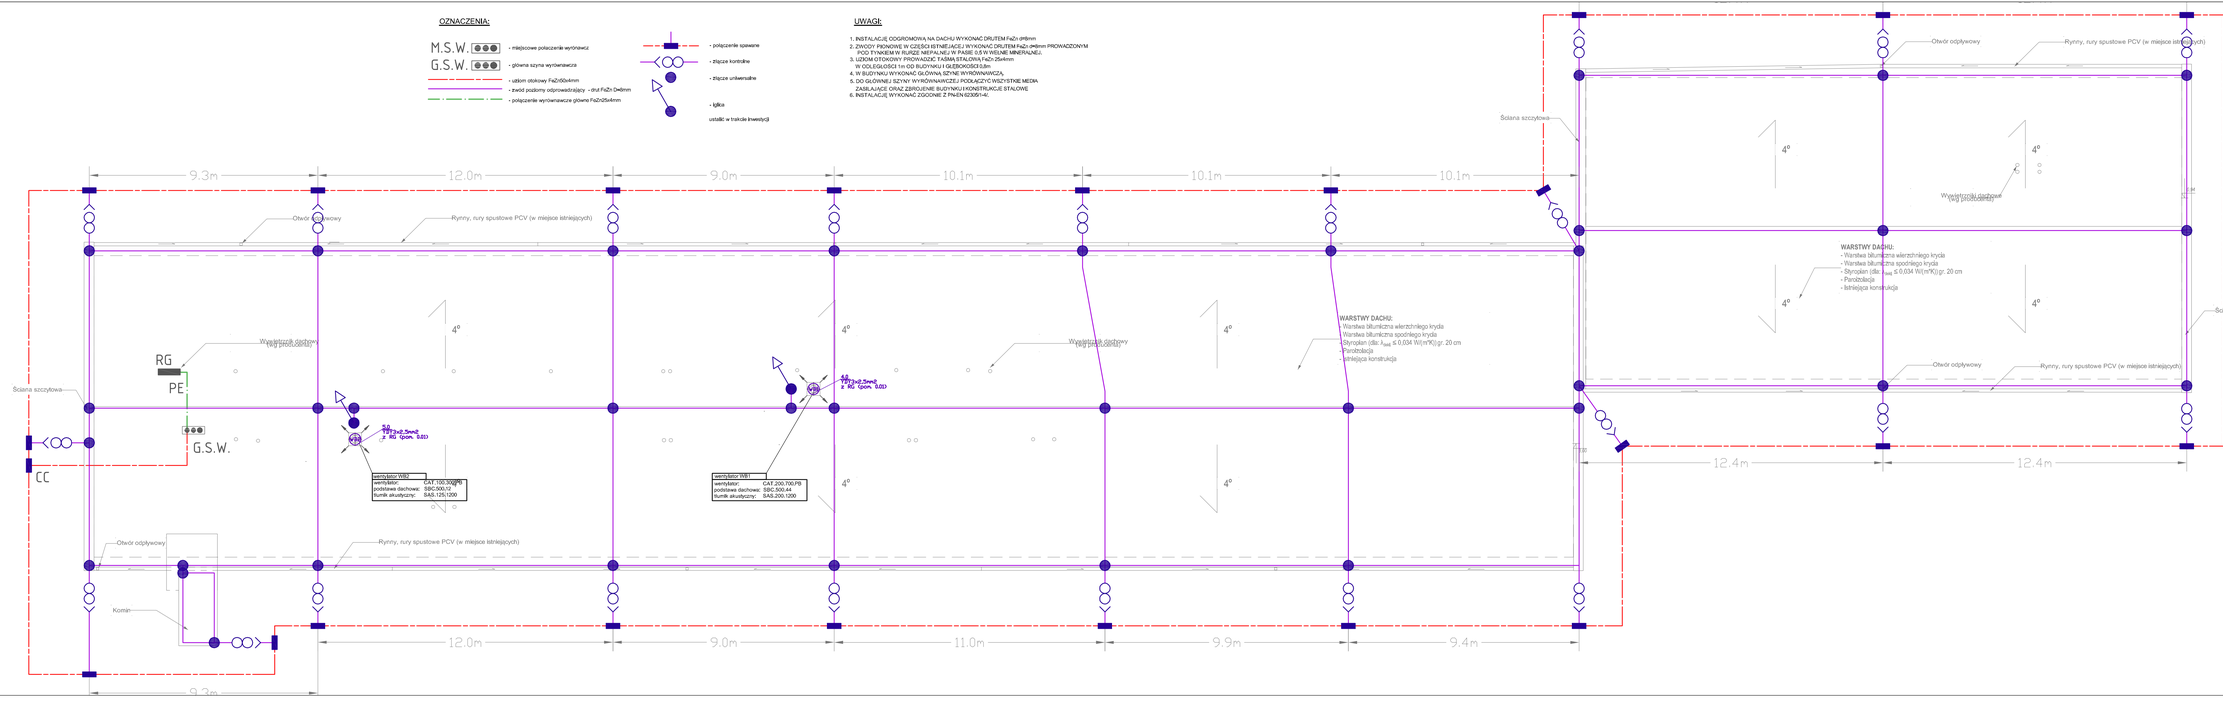

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Nazwa inwestycji:
PRZEBUDOWA, REMONT, (TERMOMODERNIZACJA) DOCIEPLENIE BUDYNKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

Adres inwestycji:
ul. Sucha, budynek A, B, C, D
dz. nr ew. 2/24, 3/10, 4/10 obręb 250 w Bydgoszczy

INWESTOR:
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY

PROJEKTANT elektryczny:
inż. Wojciech Fałkowski
upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. **GP-/KZ-7342/118/94**
podpis:

SPRAWDZAJĄCY elektryczny:
mgr inż. Wojciech Zmuda
upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektr. i elektroenergetycznych **KUP/0166/PWOD/06**
podpis:

Nazwa rysunku: Budynek B.
Plan instalacji odgromowej i wyrównawczej
Data opracowania: 01.09.2017

Etap/am: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nr rysunku: E-03
Branża: ELEKTRYCZNA
Skala: 1:100