


UWAGA!
Obliczeń wielkości nastaw dla regulacji instalacji dokonano dla armatury podpionowej: ASV-P; ASV-PV; ASV-I; ASV-M i USV-I oraz dla zaworów grzejnikowych RA-N i zaworów regulacyjnych STAD - IMI TA i STAF - IMI TA. W przypadku zainstalowania armatury regulacyjnej innej niż przyjęta do obliczeń wymagany jest ponowny dobór nastaw regulacyjnych w oparciu o obliczenia hydrauliczne wykonane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.

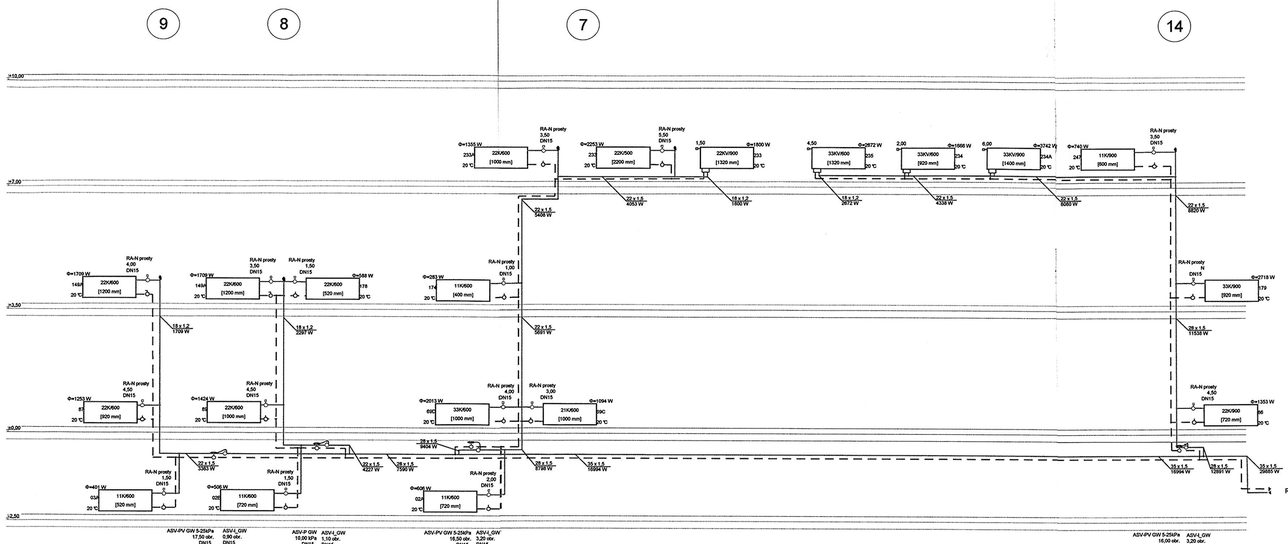


Pracownia Projektowa Piotr Bocian
ul. Łabusia 16, 43-410 Zebrzydowice, tel. +48 784 000 145, e-mail: biuro@bocian.pl
Uprawnienia budowlane nr upr/BO/0145/PWOK/07 w zakresie: bez ograniczeń

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 3

dz. nr 72/1, 72/4, obręb 64, jednostka ewidencyjna 3 Bydgoszcz

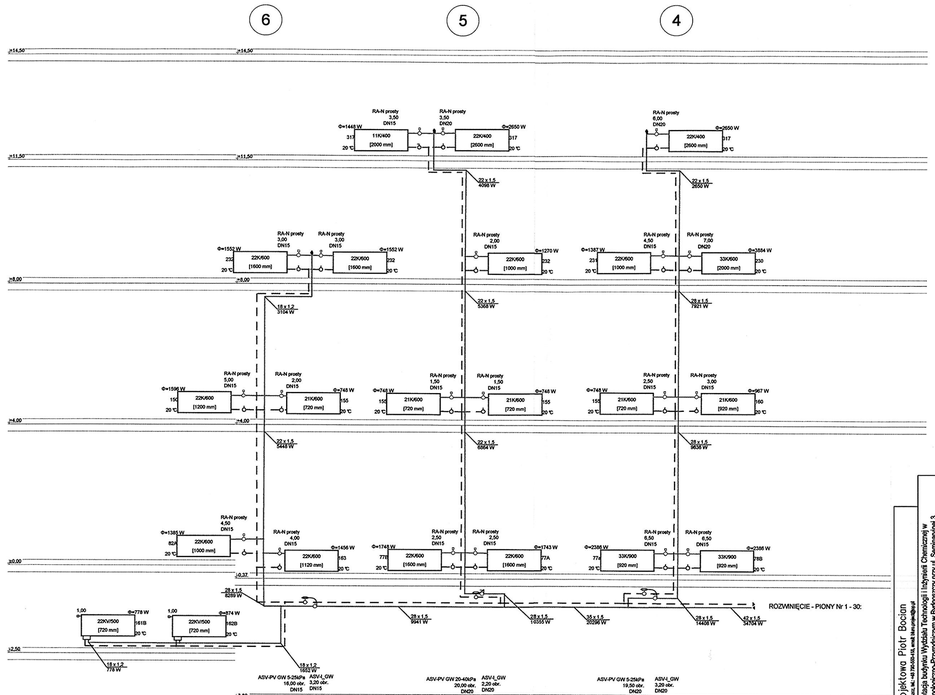C.O.

INSTALACJA C.O. Rozwinięcie cz. III pionów nr 4-6; 7-9; 14

mgr inż. Janusz Zygmański
upr. nr WKP/0014/PWOK/07

10.01.2018 | 9 | 1:100