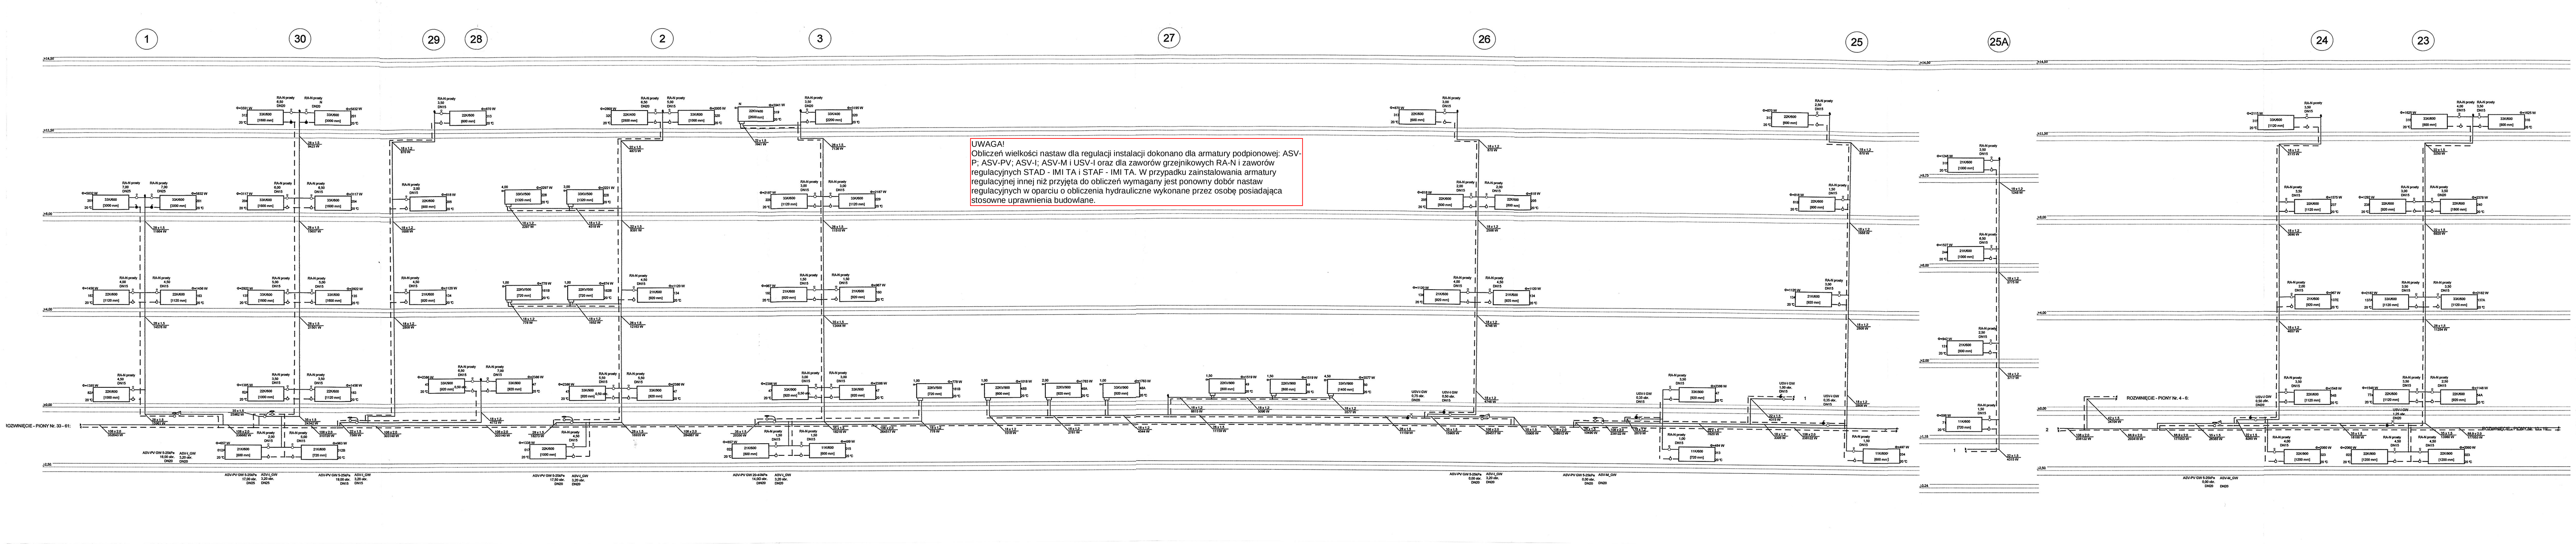
1
30
29
28
2
3
27
26
25
25A
24
23
ROZWINIĘCIE - PIONY Nr. 33 - 61:
ROZWINIĘCIE - PIONY Nr. 4 - 6:
PIONY Nr. 10 - 19
±0,00
-2,50
RA-N prosty
21K/600
ASV-PV GW 5-25kPa
ASV-I_GW
108 x 2,0

UWAGA!
Obliczeń wielkości nastaw dla regulacji instalacji dokonano dla armatury podpionowej: ASV-P; ASV-PV; ASV-I; ASV-M i USV-I oraz dla zaworów grzejnikowych RA-N i zaworów regulacyjnych STAD - IMI TA i STAF - IMI TA. W przypadku zainstalowania armatury regulacyjnej innej niż przyjęta do obliczeń wymagany jest ponowny dobór nastaw regulacyjnych w oparciu o obliczenia hydrauliczne wykonane przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.

Pracownia Projektowa Piotr Bocian ul. Kołłątaja 28, 85-431 Bydgoszcz, tel.: +48 790-550-418, email: biuro.project@op.pl	
Modernizacja i adaptacja budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 3	
INSTALACJA C.O. rozwinięcie cz. I piony nr: 1-3; 23-30	Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 85-796 Bydgoszcz
dz. nr 72/1, 72/4, obręb 84, ul. Seminaryjna 3 Bydgoszczy	
projektant Janusz Kępiński upr. UAN-KZ-7210/3/397 spec. instalacyjno-inżynieryjna	C.O.
10.11.2016	
1:100	7